

ウイルス指標検体

99.98%減

約25m³(6畳相当)の密閉空間における30分後の試験効果

分煙カウンタ

電子式エアクリーナ・スカイフレッシュ
カウンタ/テーブルタイプ



FJY200E
シリーズ

※(一社)日本電機工業会が規定する「浮遊ウイルスに対する除去性能評価試験」に基づき、
(一財)日本食品分析センターに委託した試験の評価によるものです。

スマート&クリーン 場所を選ばず、スペースを多彩にクリエイト

特長

- 天板は落ち着いた木目調。
- 設置場所に合わせて天板・カウンタトップをアレンジ自由自在。
(スペースの狭い場所には天板なしでもご利用いただけます)
- 省エネを実現する自動運転機能を搭載(いたずら防止機能付)
- 省スペースと強力な集じん力を兼ね備えた実力機。
キャスター付で簡単に移動可能。

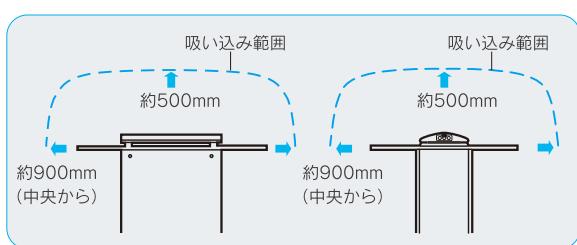

FJY201EH0

組み合わせ自由自在!!

天板、カウンタトップを
自由に組み合わせできます。
設置場所に最適の組み合わせを
お選びください。



■本体

機種	形番
ハイタイプ	FNB770EH

■天板

形状	形番
標準タイプ	FQN770F100
灰皿穴2個付	FQN770F102

■カウンタトップ

形状	形番
オーバルタイプ	FQN770G100
フラットタイプ	FQN770G200

■専用灰皿

品名	形番
専用灰皿	FQN780A108

(天板:FQN770F102使用時は2個必要です)



確かな技術で、快適な空気環境を追求します。

J.G.コーポレーションの技術が誇る、

集じん効率の高い2段荷電方式採用の電子式エアクリーナ。

煙はもちろん、チリ、ほこりを0.01 μmの粒子まで逃さない

高い集じん性能を発揮します。

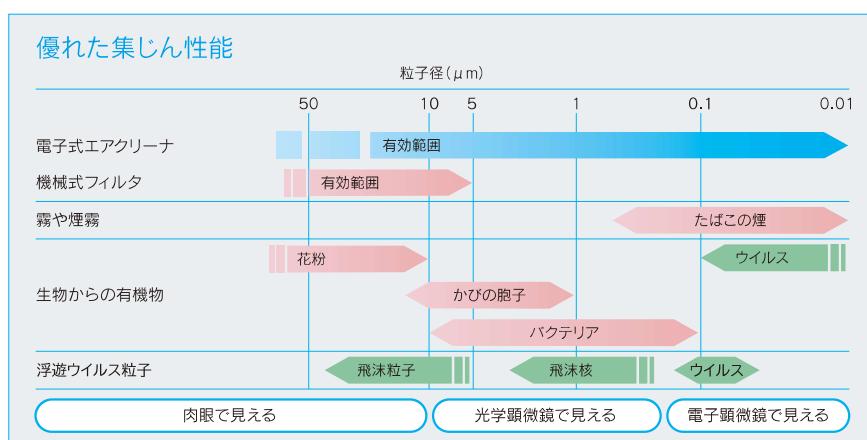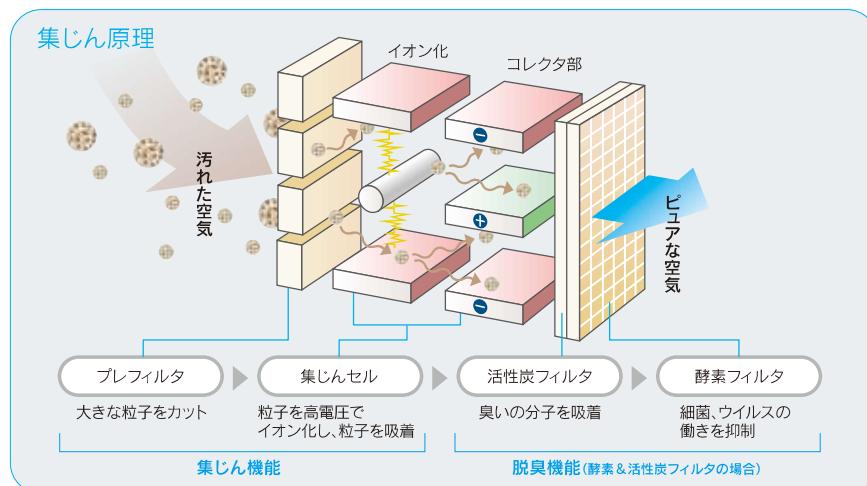

■ 仕様

名 称		分煙カウンタ
タイプ		カウンタ・テーブル
形 番		FJY200Eシリーズ
風量切替	内蔵	○
スイッチ	外部設置	—
	ワイヤレスリモコン	—
人体検知センサ		○
換気機能		—
風量設定	L	H
処理風量(m³/min)	10	15
集じん効率(DOP法0.8 μm)(%)	99	95
換気機能	風量(m³/min) 機外静圧(Pa)	—
電源電圧(V)	AC100	
周波数(Hz)	50/60	
消費電力(50/60Hz)(W)	105/130	
運転音[dB(A)]	44以下	
寸法(W×H×D)(mm)	1100×1076×600	
質量(kg)	約52	
活性炭フィルタ	○	
エコ&脱臭ハイブリッドフィルタ	オプション	
酵素&活性炭フィルタ	オプション	

本製品を正しく効果的に
お使いいただくために

本製品を喫煙場所に設置するときは、この「本製品を正しく効果的にお使いいただくために」と「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになったあとは、いつでも見られる所に「取扱説明書」と共に必ず保存してください。

《正しくご使用いただくために》

本製品は、粒子状の粉じんは除去しますが、CO等のガス成分は除去しません。
必ず換気を行ってください。

《機能・性能を効果的に発揮させるために》

●本製品は、周囲の気流によりタバコ煙を効果的に吸い込まなくなることがあります。

設置場所の選定は下記の気流に注意してください。

- ・空調機器などから吹き出した空気の流れ
- ・窓や扉を開放したときの外気の流れ
- ・自ら吹き出した空気の流れ

●本製品は性能を維持するために、集じんセルやフィルタおよび本体の定期的なメンテナンス(洗浄、清掃または交換)が必要です。メンテナンスを怠ると捕集性能や、吸い込み性能の低下などの原因となります。

●電子式エアクリーナーは、初期の性能を永く維持していただくためにメンテナンスが必要です。弊社販売員にご相談ください。

《非喫煙者や非喫煙場所などの周囲への配慮のために》

●喫煙場所の選定は、喫煙者と非喫煙者の相互の理解を得ながら進めてください。
●喫煙場所から、非喫煙場所へタバコ煙が漏れないよう配慮してください。

- ・喫煙室の設置やパーテーションなどの間仕切りで喫煙コーナーを設置する。
- ・空調機器などの配置や風向きを考慮する。
- ・非喫煙場所から喫煙場所へ向けて一定の空気が流れるように、喫煙場所には換気設備または排気設備を設置する。
- ・本製品から吹き出した空気が直接非喫煙場所へ流れ込まないように配慮する。
- 喫煙者に本製品の吸い込み範囲を理解していただき、吸い込み範囲外での喫煙を防止してください。
吸い込み範囲内に灰皿を置いたり、注意表示や喫煙範囲を明示することも有効な方法です。



可燃性、揮発性のガスまたは、蒸気のある場所では使用できません。
火災や爆発の原因となります。



集じんセルやフィルタは必ず定期的(2週間～2ヶ月に1回)に清掃してください。
お手入れせずに使い続けると火災の原因となります。

人と空気の明日を考える

JGC 株式会社 J.G.コーポレーション

<https://www.jgco.co.jp>



●このカタログに記載の仕様はお断りなく変更する場合がありますのでご了承ください。

本 社 〒108-0075 東京都港区港南2-12-26 港南パークビル7F TEL 03-5769-3033 FAX 03-5769-3025
北海道営業所 〒063-0870 北海道札幌市西区八軒十条東4-1-31 TEL 011-737-5441 FAX 011-737-6043
東北営業所 〒983-0013 宮城県仙台市宮城野区中野1-5-22 TEL 022-388-6747 FAX 022-388-6825
名古屋営業所 〒480-1144 愛知県長久手市熊田302 TEL 0561-63-3702 FAX 0561-63-3703
大阪営業所 〒564-0043 大阪府吹田市南吹田5-26-23 TEL 06-6388-8018 FAX 06-6388-8038
広島営業所 〒731-0138 広島県広島市安佐南区祇園3-7-15 TEL 082-850-2611 FAX 082-850-2633
九州営業所 〒813-0004 福岡県福岡市東区松香台1-7-34 TEL 092-673-0102 FAX 092-673-1527